

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P41-CO-V_2024.11.19

Microcantiere: M Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Deposito Voltabarozzo

Data misura: 19/11/2024 Durata: 3600.0 sec Temperatura: 9°C

Ora inizio: 14:22:44 Precipitazioni: / Umidità: 71%

Ora fine: 15:22:44 Vento: inf. 5 m/s

Attività di cantiere:



costruzione della struttura di deposito dei convogli tranviari,
piazzi e binari di manovra

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con macchine operatrici ed autocarri

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

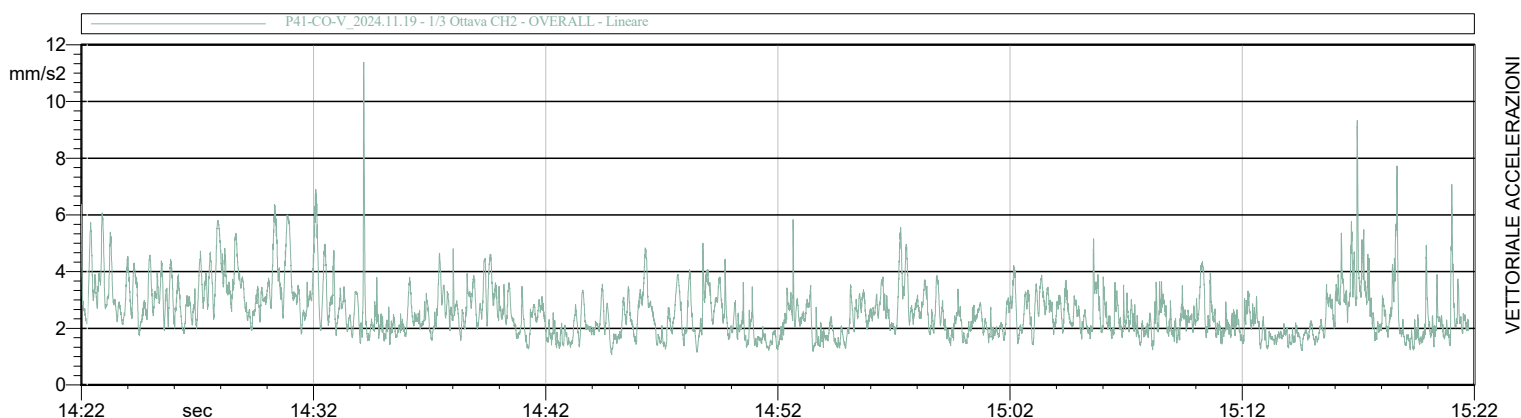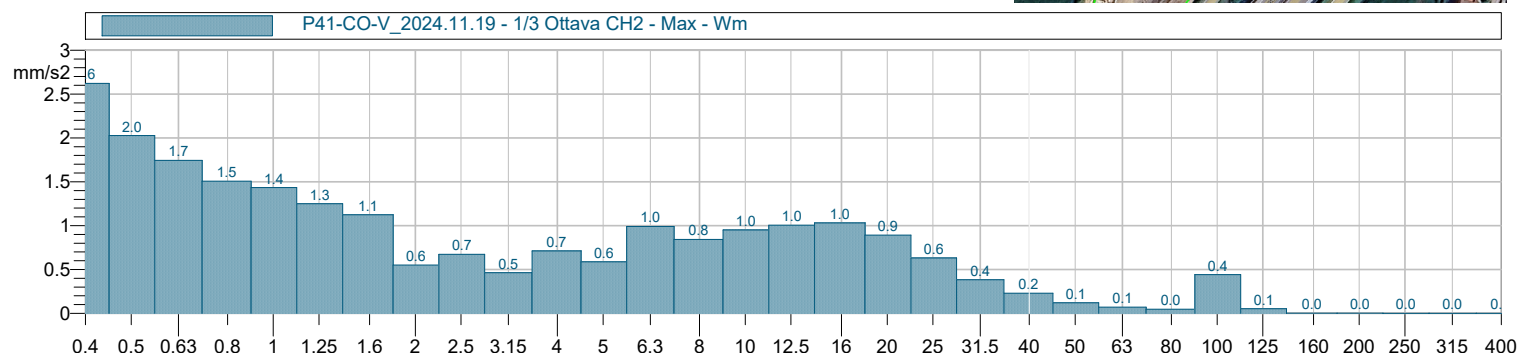

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

1.1 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

2.7 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE