

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P12-CO-V_2025.07.09



Microcantiere: F3 Fase: CORSO D'OPERA

Posizione Fermata OSPEDALE

Data misura: 09/07/2025 Durata: 3164.2 sec Temperatura: 22°C

Ora inizio: 09:15:59 Precipitazioni: / Umidità: 57%

Ora fine: 10:08:43 Vento: inf. 5 m/s

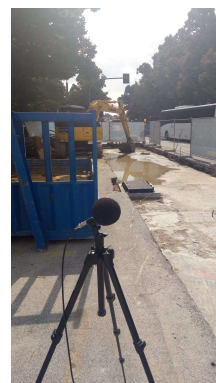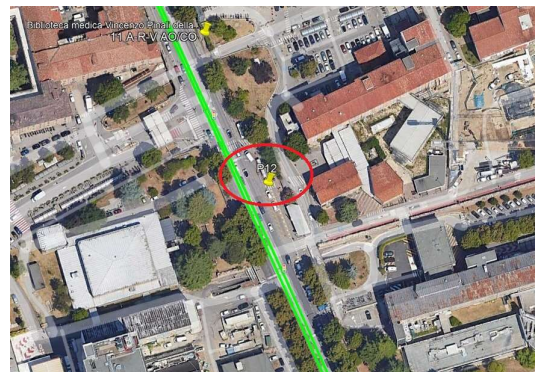

Attività di cantiere:



spianamenti del sottofondo per preparazione posa geotessuto e ferro di armo piste

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni con escavatore ed attrezzature manuali

Eventi non generati dal cantiere:

vibrazioni da traffico cittadino e delle relative attività antropiche

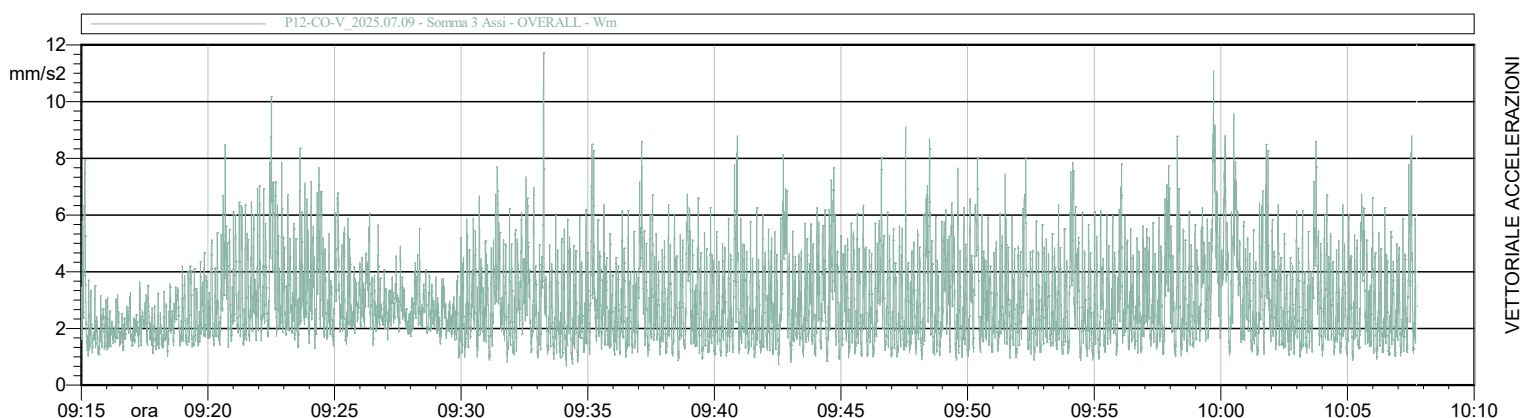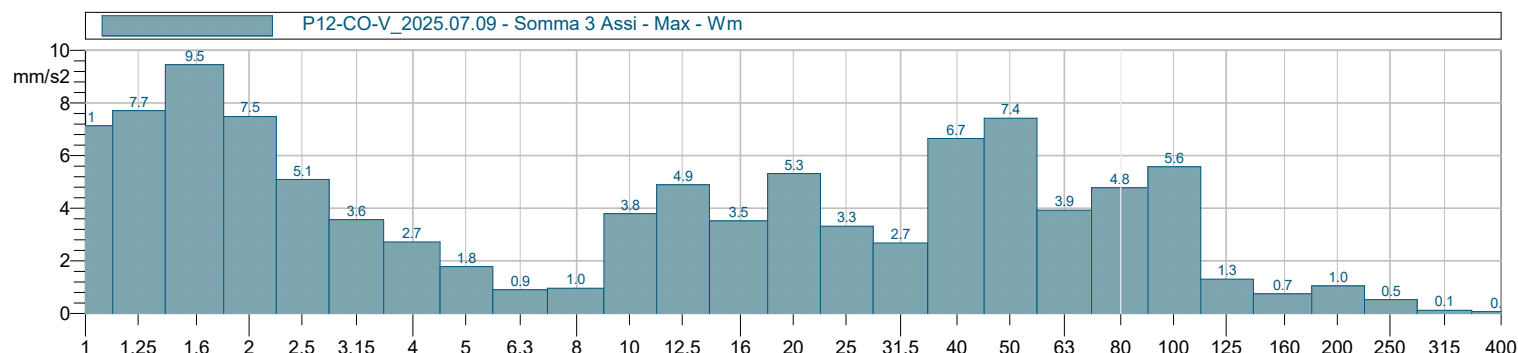

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.7 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

3.4 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE

gli eventi sono
dovuti solo al traffico