

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P40-CO-V_2026.05.12

Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Deposito Voltabarozzo**

Data misura: 12/05/2026 Durata: 3209.9 sec Temperatura: 19°C

Ora inizio: 10:05:53 Precipitazioni: / Umidità: 75%

Ora fine: 10:59:22 Vento: inf. 5 m/s



Attività di cantiere:




lavorazioni con attrezzature elettriche manuali, tagli con flex e piccole perforazioni

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni prevalentemente con attrezzature elettriche manuali, movimento mezzi

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico cittadino e delle relative attività antropiche

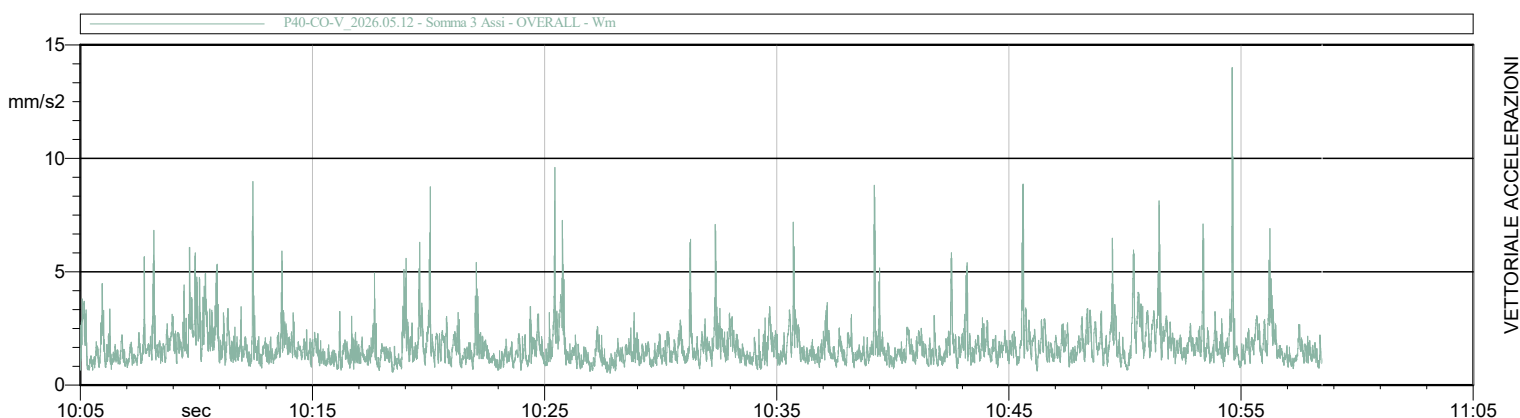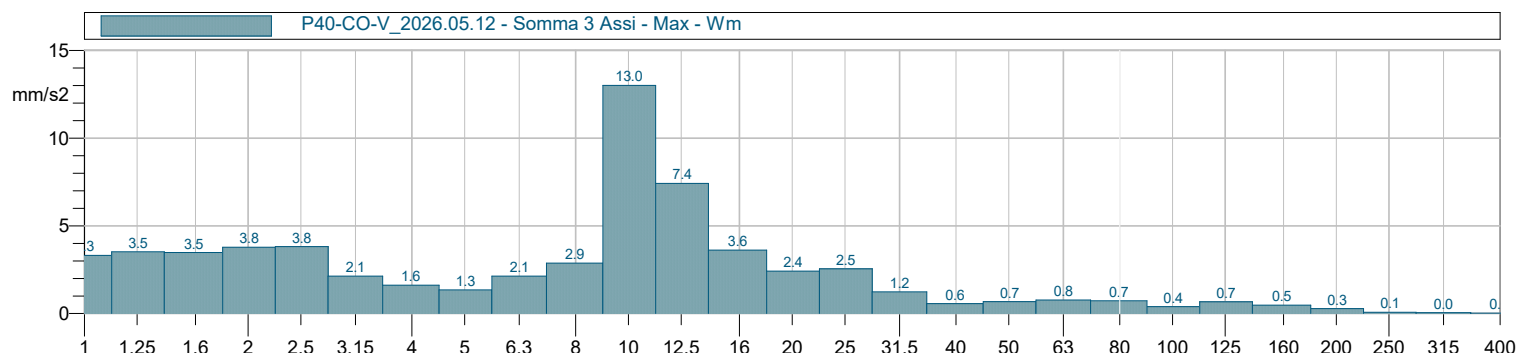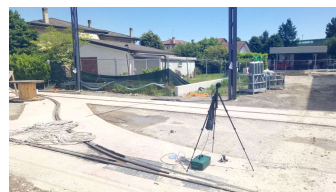

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.5 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

1.9 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE

picchi ed eventi
vibratori dovuti ai
mezzi in transito