

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO VIBROMETRICO DELLE OPERE DI CANTIERE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DEL SISTEMA TRANVIARIO DI PADOVA SIR3

Cod. Misura: P39_CO_V_2026.02.10

Microcantiere: **M** Fase: **CORSO D'OPERA**

Posizione **Capolinea deposito Voltabarozzo**

Data misura: 10/02/2026 Durata: 3550.0 sec

Ora inizio: 11:00:10 Precipitazioni: / Temperatura: 9°C

Ora fine: 11:59:20 Vento: inf. 5 m/s Umidità: 86%



Attività di cantiere:


costruzione delle strutture del deposito convogli tranviari, strutture metalliche ed attività di finitura

Eventi generati dal cantiere:

lavorazioni soprattutto con PLE ed attrezzature analoghe

Eventi non generati dal cantiere:

valori di fondo del traffico e della officina meccanica confinante

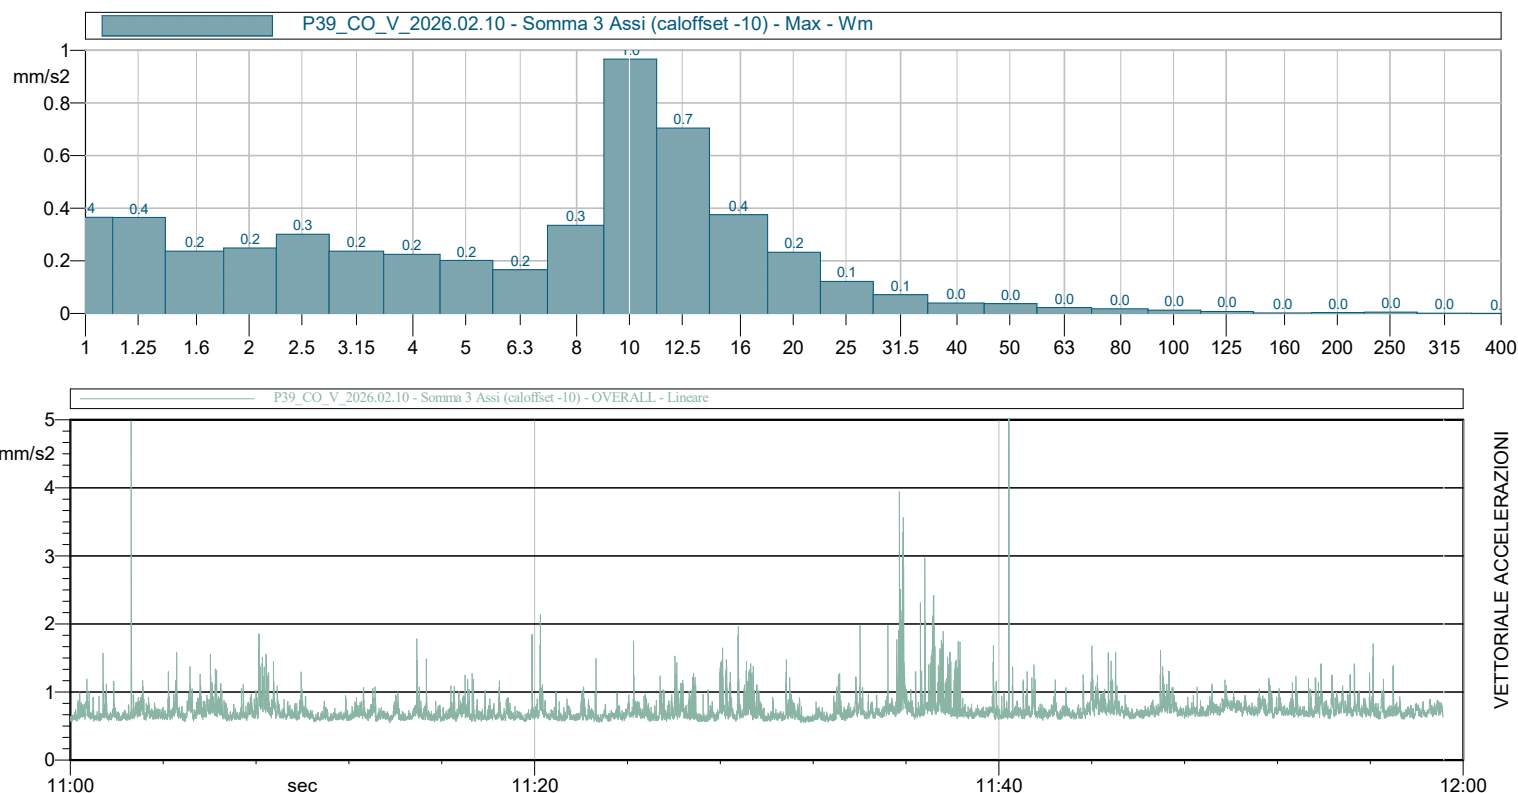

LIVELLO DI FONDO
(Bianco)

0.6 mm/s²

VALORE MISURATO
aw,95

3.0 mm/s²

LIMITE
UNI 9614:2017
ambienti ad
uso abitativo

7,2 mm/s²

NOTE
alcuni eventi sono
dovuti ad attività
dell'officina
meccanica
confinante